



202319122302

水污染源在线监测系统 验收比对检测报告

报告编号:LM202506B0880

茂名市电白区污水溢流入海应急整治净化站

项目名称:

临建工程项目

委托单位:

广州市绿创环境科技有限公司

运行单位:

电白城区水质净化厂三期

检测类别:

委托检测

广东蓝梦检测有限公司





检测报告说明

- 1、本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
- 2、本报告未加盖本公司“CMA 章”及“检验检测专用章”无效。
- 3、复制本报告未重新加盖本公司“CMA 章”、“检验检测专用章”无效，
报告部分复制无效。
- 4、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 5、本报告经涂改无效。
- 6、本公司只对来样或自采样品负责。
- 7、本报告未经本公司同意不得用于广告、商业宣传等行为。
- 8、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，
逾期不申请的，视为认可检测报告。

机构通讯资料:

广东蓝梦检测有限公司

地址:阳江市阳东区升平路 91 号及阳江市江城区东风四路 18 号

商铺二楼

邮政编码:529900

电话:0662-6388999/6881999



1.检测概况

检测概况见表 1。

表 1 检测概况

委托单位		广州市绿创环境科技有限公司	
被检测单位		电白城区水质净化厂三期	
被检测单位地址		茂名市电白区水东街道罗屋	
采样及现场检测	人员	黄亚杰、李周真	
	日期	2025 年 06 月 06、07 日	
实验室分析	人员	项士铭、谢彩芳、谭荡记	
	日期	2025 年 06 月 07 日-2025 年 06 月 10 日	

2.检测项目

废水检测见表 2。

表 2 废水检测类型、检测点位名称、检测项目及检测频次

类型	检测点 位名称	检测项目	检测频次	
			标准样品	实际水样
废水	进水口	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	2 种不同浓度，每种测量 3 次	每 1h 检测 1 个样品，检测 3 个样品，每个样品在线仪器平行测定 2 次
	出水口	pH 值	检测 6 次	每 1h 检测 1 个样品，检测 3 个样品，每个样品在线仪器平行测定 6 次
		化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	2 种不同浓度，每种测量 3 次	每 1h 检测 1 个样品，检测 3 个样品，每个样品在线仪器平行测定 2 次

3.检测方法与方法来源

检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器等见表 3。

表 3 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及型号	仪器编号	检出限/测量范围	检测地址
pH 值	电极法	HJ 1147-2020	METER pH 计检测仪	LBJC/ZC-259	0-14 (无量纲)	东风四路 18 号
总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	L5S 紫外可见分光光度计	LBJC/ZC-034	0.01 mg/L	
总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	L5S 紫外可见分光光度计	LBJC/ZC-034	0.05 mg/L	
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	L5S 紫外可见分光光度计	LBJC/ZC-034	0.025 mg/L	
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	50 mL 滴定管	/	4 mg/L	



4. 比对方法依据

- (1) 《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)
- (2) 《水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N 等)验收技术规范》(HJ 354-2019)
- (3) 《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)
- (4) 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)
- (5) 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)
- (6) 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)
- (7) 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)

5. 比对标准要求

表 4 水污染源在线监测仪器验收技术指标

项目	技术指标要求		试验指标限值	样品数量要求
pH 值	准确度	pH=4.008 (25℃) 的有证标准样品	±0.5	连续测定 6 次, 以 6 次在线仪器测定值的算术平均值
	实际水样比对		±0.5	测定实际废水样品 3 个, 每个水样在线仪器平行测定 6 次, 以 6 次在线仪器测定值的算术平均值计
总氮	准确度	有证标准溶液浓度 <2 mg/L	±0.3 mg/L	一种为接近实际废水排放浓度的样品, 另一种为接近相应排放标准浓度 2~3 倍的样品, 每种有证标准样品平行测定 3 次, 以 3 次仪器测定值的算术平均值计
		有证标准溶液浓度 ≥2 mg/L	±10%	
	实际水样比对	实际水样总氮 <2 mg/L (用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±0.3 mg/L	以 1 h 为周期, 测定实际废水样品 3 个, 每个水样在线仪器平行测定 2 次, 以 2 次在线仪器测定值的算术平均值计
		实际水样总氮 ≥2 mg/L	±15%	
化学需氧量	准确度	有证标准溶液浓度 <30mg/L	±5 mg/L	同总氮比对试验数量要求
		有证标准溶液浓度 ≥30mg/L	±10%	
	实际水样比对	实际水样 COD _{Cr} <30 mg/L (用浓度为 20~25 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±5 mg/L	
		30 mg/L ≤ 实际水样 COD _{Cr} <60 mg/L	±30%	
		60 mg/L ≤ 实际水样 COD _{Cr} <100 mg/L	±20%	
		实际水样 COD _{Cr} ≥100 mg/L	±15%	
氨氮	准确度	有证标准溶液浓度 <2mg/L	±0.3 mg/L	同总氮比对试验数量要求
		有证标准溶液浓度 ≥2mg/L	±10%	
	实际水样比对	实际水样氨氮 <2 mg/L (用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±0.3 mg/L	
		实际水样氨氮 ≥2 mg/L	±15%	



项目	技术指标要求		试验指标限值	样品数量要求
总磷	准确度	有证标准溶液浓度 $<0.4\text{mg/L}$	$\pm 0.06\text{ mg/L}$	同总氮比对试验数量要求
		有证标准溶液浓度 $\geq 0.4\text{mg/L}$	$\pm 10\%$	
	实际水样比对	实际水样总磷 $<0.4\text{ mg/L}$ (用浓度为 0.3mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	$\pm 0.06\text{ mg/L}$	
		实际水样总磷 $\geq 0.4\text{ mg/L}$	$\pm 15\%$	

6. 比对结果见下表

在线监测系统比对检测结果见表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11、表 12、表 13。

表 5 总磷在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		出水口				样品类型		废水	
自动仪器测量范围		0-1 mg/L				测试项目（单位）		总磷（mg/L）	
质控样代替实际水样测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW30078-1 000-20	B24110021	2025.06.06	15:01-15:59	0.221	0.218	0.2	0.018 mg/L	±0.06 mg/L	合格
			16:01-16:59	0.214					
			17:01-17:59	0.212	0.213	0.2	0.013 mg/L	±0.06 mg/L	合格
			18:01-18:59	0.214					
			19:01-19:59	0.209	0.210	0.2	0.010 mg/L	±0.06 mg/L	合格
			20:01-20:59	0.210					
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差/ 绝对误差	试验指标 限值	结果 评定
				测定值	平均值				
BW30078-1 000-20	B24110021	2025.06.06	10:42-11:23	0.904	0.910	1.0	-9.00 %	±10 %	合格
			11:24-12:00	0.911					
			12:01-12:38	0.915					
			12:39-13:15	0.221	0.217	0.2	0.017 mg/L	±0.06 mg/L	合格
			13:16-13:52	0.214					
			13:53-14:32	0.215					
技术说明									
	方法原理	仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	钼酸铵分光光度法	紫外可见分光光度计		L5S		077117070717080007		0.01 mg/L	
自动仪器	钼酸盐分光光度法	总磷水质在线分析仪		TEM-TP9000		83002143		0.01 mg/L	
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

表 6 氨氮在线监测系统比对检测结果

检测点位名称	出水口	样品类型	废水
自动仪器测量范围	0-10 mg/L	测试项目 (单位)	氨氮 (mg/L)

质控样代替实际水样测试

标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BY400012	B24040515	2025.06.06	15:01-15:22	1.253	1.254	1.50	-0.246 mg/L	±0.3 mg/L	合格
			16:01-16:22	1.256					
			17:01-17:22	1.233	1.228	1.50	-0.272 mg/L	±0.3 mg/L	合格
			18:01-18:23	1.222					
			20:01-20:22	1.231	1.225	1.50	-0.275 mg/L	±0.3 mg/L	合格
			22:01-22:23	1.219					

准确度测试

标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差/绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20085-2 000-50	B24010234	2025.06.06	11:01-11:23	9.313	9.380	10.0	-6.20 %	±10 %	合格
			11:24-11:42	9.353					
			11:43-12:00	9.475					
BY400012	B24040515	2025.06.06	12:21-12:39	1.522	1.359	1.50	-0.141 mg/L	±0.3 mg/L	合格
			12:40-13:00	1.292					
			13:01-13:21	1.262					

技术说明

	方法原理	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
试验仪器	纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	LSS	077117070717080007	0.025 mg/L
自动仪器	水杨酸分光光度法	氨氮水质在线监测仪	TEM-NH3N9000	82201834	0.02 mg/L
比对结果	实际水样测试合格, 准确度测试合格, 总体评定合格。				



表 7 pH 值在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		出水口		样品类型		废水			
自动仪器测量范围		0-14（无量纲）		测试项目（单位）		pH 值（无量纲）			
实际水样比对测试									
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定值		实验室测定值	绝对误差	试验指标限值	结果评定	
			测定值	平均值					
J2025060880-1-1-001	2025.06.06	11:51	6.5109	6.6230	6.6	0.0230	±0.5	合格	
			6.5793						
			6.6270						
			6.6574						
			6.6753						
			6.6882						
J2025060880-1-1-002		12:54	6.7031	6.7280	6.7	0.0280	±0.5	合格	
			6.7110						
			6.7219						
			6.7337						
			6.7529						
			6.7456						
J2025060880-1-1-003		13:53	6.7491	6.7671	6.8	-0.0329	±0.5	合格	
			6.7549						
			6.7665						
			6.7728						
			6.7795						
			6.7800						
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	测试结果		标准样品值	绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测试结果	平均值				
BY400065	B24120023	2025.06.06	10:40-10:49	3.8410	3.8939	4.13	-0.2361	±0.5	合格
			10:50-10:59	3.8437					
			11:00-11:09	3.8527					
			11:10-11:19	4.0945					
			11:20-11:29	3.8743					
			11:30-11:39	3.8570					
技术说明									
	方法原理	仪器名称	仪器型号		仪器出厂编号		检出限		
试验仪器	电极法	pH 计检测仪	METER		24082893		0.01（无量纲）		
自动仪器	玻璃电极法	pH 计	TPH10AC+TPH-SOC10		512504069		/		
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

表 8 化学需氧量在线监测系统比对检测结果

检测点位名称	出水口	样品类型	废水
自动仪器测量范围	0-100 mg/L	测试项目 (单位)	化学需氧量 (mg/L)

质控样代替实际水样测试

标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20003-1 000-WS-50	B25020509	2025.06.06	15:01-15:59	26.704	26.682	25.0	1.682 mg/L	±5 mg/L	合格
			16:01-16:59	26.660					
			17:01-17:59	25.351	23.040	25.0	-1.960 mg/L	±5 mg/L	合格
			18:01-18:59	20.730					
			19:01-19:59	20.966	20.710	25.0	-4.290 mg/L	±5 mg/L	合格
			20:01-20:59	20.454					

准确度测试

标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差/ 绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20003-5 000-50	B25030114	2025.06.06	10:44-11:24	79.779	80.170	80.0	0.21 %	±10 %	合格
			11:25-12:04	79.556					
			12:05-12:45	81.176					
BW20003-1 000-WS-50	B25020509		12:46-13:28	26.083	26.372	25.0	1.372 mg/L	±5 mg/L	合格
			13:29-14:08	26.379					
			14:09-14:59	26.653					

技术说明

	方法原理	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
试验仪器	重铬酸盐法	50 mL 滴定管	/	/	4 mg/L
自动仪器	重铬酸钾分光光度法	CODer 在线监测仪	TEM-COD9000	81002873	10 mg/L
比对结果	实际水样测试合格, 准确度测试合格, 总体评定合格。				

表 9 总氮在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		出水口				样品类型		废水	
自动仪器测量范围		0-30 mg/L				测试项目（单位）		总氮（mg/L）	
实际水样比对测试									
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定		实验室测定		相对误差	试验指标限值	结果评定
			测定值	平均值	测定日期	测定值			
J2025060880-1-1-001	2025.06.06	11:51	10.799	10.797	2025.06.10	11.5	-6.11 %	±15 %	合格
10.795									
J2025060880-1-1-002		12:54	10.684	10.670		12.2	-12.54 %	±15 %	合格
10.657									
J2025060880-1-1-003		13:53	10.775	10.769		9.72	10.79 %	±15 %	合格
10.763									
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20008-1 000-W-50	B25020462	2025.06.06	11:46-12:36	27.620	27.887	30	-7.04 %	±10 %	合格
			12:37-13:31	27.964					
			13:32-14:22	28.076					
BW30078-1 000-20	B24110021		14:23-15:10	10.329	10.527	10	5.27 %	±10 %	合格
			15:11-15:58	10.533					
			15:59-16:49	10.719					
技术说明									
	方法原理	仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	紫外可见分光光度计		L55		077117070717080007		0.05 mg/L	
自动仪器	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	总氮水质在线分析仪		TEM-TP9000		83701727		0.01 mg/L	
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

表 10 化学需氧量在线监测系统比对检测结果

检测点位名称	进水口				样品类型		废水		
自动仪器测量范围	0-600 mg/L				测试项目（单位）		化学需氧量（mg/L）		
实际水样比对测试									
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定		实验室测定		相对误差	试验指标限值	结果评定
			测定值	平均值	测定日期	测定值			
J2025060880-1-2-001	2025.06.06	12:50	119.102	116.617	2025.06.10	120	-2.82 %	±15 %	合格
114.132									
J2025060880-1-2-002		13:50	113.157	110.992		112	-0.90 %	±15 %	合格
108.827									
J2025060880-1-2-003		14:52	108.044	107.308		105	2.20 %	±15 %	合格
106.572									
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20003-5000-50	B25030114	2025.06.06	10:30-11:09	503.222	501.839	500	0.37 %	±10 %	合格
			11:10-11:47	499.694					
			11:48-12:28	502.602					
BW20003-1000-WS-50	B25020509		12:29-13:09	152.231	150.430	150	0.29 %	±10 %	合格
			13:10-13:46	150.596					
			13:47-14:26	148.463					
技术说明									
	方法原理	仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	重铬酸盐法	50 mL 滴定管		/		/		4 mg/L	
自动仪器	重铬酸钾分光光度法	CODer 在线监测仪		TEM-COD9000		81004063		10 mg/L	
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

表 11 氨氮在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		进水口			样品类型		废水		
自动仪器测量范围		0-50 mg/L			测试项目（单位）		氨氮（mg/L）		
实际水样比对测试									
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定		实验室测定		相对误差	试验指标限值	结果评定
			测定值	平均值	测定日期	测定值			
J2025060880-1-2-001	2025.06.06	12:50	26.602	26.310	2025.06.10	25.8	1.98 %	±15 %	合格
26.017									
J2025060880-1-2-002		13:50	26.182	26.290		25.9	1.51 %	±15 %	合格
26.397									
J2025060880-1-2-003		14:52	26.170	26.203		25.4	3.16 %	±15 %	合格
26.236									
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20085-2 000-50	B24010234	2025.06.06	10:00-10:18	49.325	49.569	50	-0.86 %	±10 %	合格
			10:19-10:40	49.609					
			10:41-11:01	49.772					
			11:02-11:23	25.539	25.733	25.0	2.93 %	±10 %	合格
			11:24-11:43	25.857					
			11:44-12:03	25.802					
技术说明									
	方法原理	仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计		L5S		077117070717080007		0.025 mg/L	
自动仪器	水杨酸分光光度法	氨氮水质在线监测仪		TEM-NH3N9000		82202603		0.02 mg/L	
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

表 12 总磷在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		进水口			样品类型		废水		
自动仪器测量范围		0-10 mg/L			测试项目（单位）		总磷（mg/L）		
实际水样比对测试									
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定		实验室测定		相对误差	试验指标限值	结果评定
			测定值	平均值	测定日期	测定值			
J2025060880-1-2-001	2025.06.06	12:50	2.558	2.606	2025.06.07	2.76	-5.58%	±15%	合格
2.655									
J2025060880-1-2-002		13:50	2.646	2.634		2.98	-11.61%	±15%	合格
2.623									
J2025060880-1-2-003		14:52	2.615	2.608		2.34	11.45%	±15%	合格
2.601									
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW30078-5 00-500	B23090257	2025.06.06	10:01-10:37	10.309	10.236	10.0	2.36%	±10%	合格
			10:38-11:16	10.273					
			11:17-11:58	10.126					
			11:59-12:47	2.171	2.069	2.0	3.45%	±10%	合格
			12:48-13:24	2.028					
			13:25-13:59	2.008					
技术说明									
	方法原理		仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限
试验仪器	钼酸铵分光光度法		紫外可见分光光度计		L5S		077117070717080007		0.01 mg/L
自动仪器	钼酸盐分光光度法		总磷水质在线分析仪		TEM-TP9000		83002777		0.01 mg/L
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

表 13 总氮在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		进水口			样品类型		废水					
自动仪器测量范围		0-80 mg/L			测试项目（单位）		总氮（mg/L）					
实际水样比对测试												
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定		实验室测定		相对误差	试验指标限值	结果评定			
			测定值	平均值	测定日期	测定值						
J2025060880-1-2-001	2025.06.06	12:50	27.434	27.592	2025.06.10	26.2	5.31%	±15 %	合格			
			27.751									
13:50		27.259	27.756	29.0		-4.29 %	±15 %	合格				
		28.254										
J2025060880-1-2-002		14:52	27.564	27.581		32.0	-13.81 %	±15 %	合格			
			27.598									
J2025060880-1-2-003												
准确度测试												
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差	试验指标限值	结果评定			
				测定值	平均值							
BW20008-1 000-W-50	B25020462	2025.06.06	11:33-12:22	80.787	79.938	80.0	-0.08 %	±10 %	合格			
			12:23-13:10	78.984								
			13:11-14:04	80.043								
			14:48-15:40	28.127	28.120	30.0	-6.27 %	±10 %	合格			
			15:41-16:27	27.896								
			16:28-17:19	28.338								
技术说明												
	方法原理		仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限			
试验仪器	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法		紫外可见分光光度计		L55		077117070717080007		0.05 mg/L			
自动仪器	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法		总氮水质在线分析仪		TEM-TN9000		83702255		0.01 mg/L			
比对结果		实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。										

7、结论

进水口中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮和出水口中 pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮检测数据比对结果符合《水污染源在线监测系统 (COD_{Cr}、NH₃-N 等) 验收技术规范》(HJ 354-2019) 中指标限值要求。

报告结束

编制:

审核:

签发:

签发日期: 2025 年 6 月 19 日



附件一：质量保证和质量控制


1、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


质控数据分析表如下：

表1 水样质控数据分析表

检测项目	质控样浓度	质控样测定结果	平行样测定		加标回收率 (%)	现场空白
			测定结果	相对标准偏差 (%)		
总磷 (mg/L)	5.03±0.25	5.17	2.30	2.37	1.5	/

附件二：影像资料

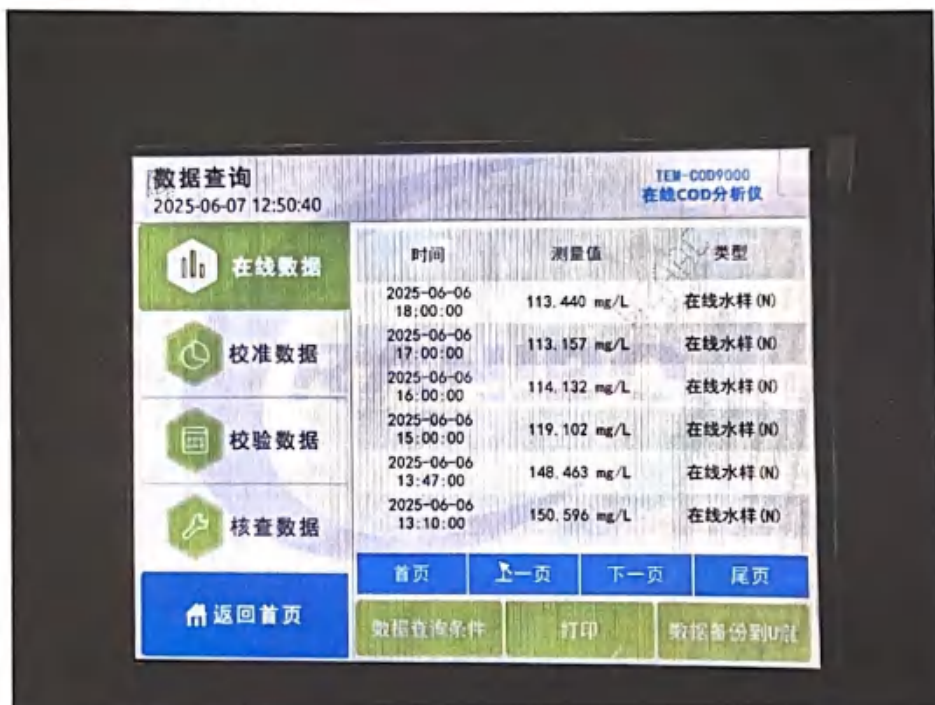

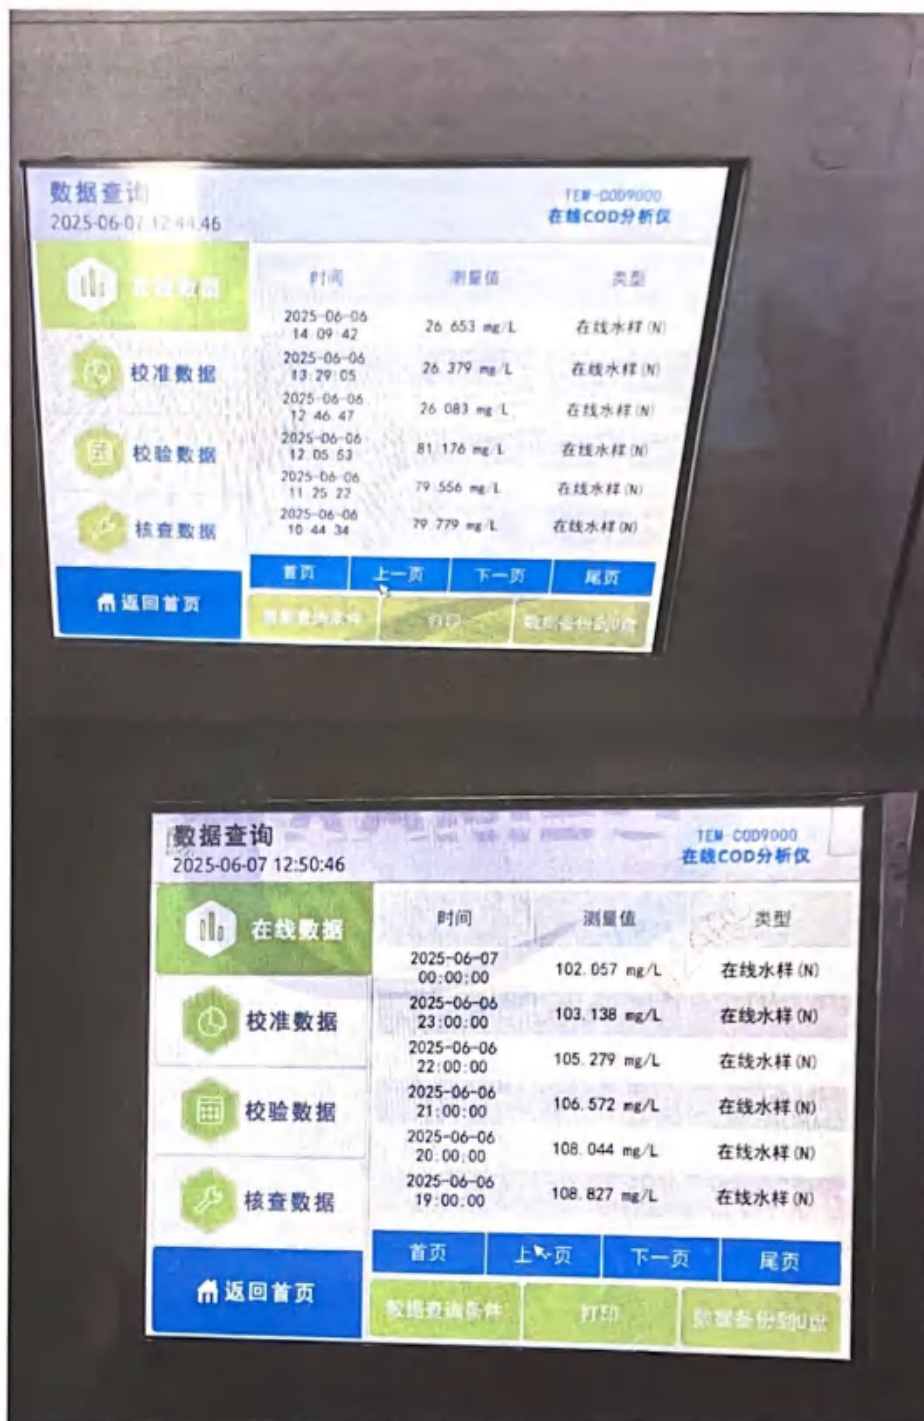



数据查询

2025-06-07 12:51:21

TEM-NH3N9000
在线氨氮分析仪



在线数据

时间

测量值

类型

2025-06-06 18:00:00	26.236 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 17:00:00	26.170 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 16:00:00	26.397 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 15:00:00	26.182 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 14:00:00	26.017 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:00:00	26.602 mg/L	在线水样 (N)

首页

上一页

下一页

尾页

返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:51:15

TEM-NH3N9000
在线氨氮分析仪



在线数据

时间

测量值

类型

2025-06-06 10:00:00	49.325 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 08:09:00	29.182 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 06:09:00	28.885 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 04:09:00	29.604 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 02:09:00	29.446 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 00:09:00	29.075 mg/L	在线水样 (N)

首页

上一页

下一页


尾页


返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

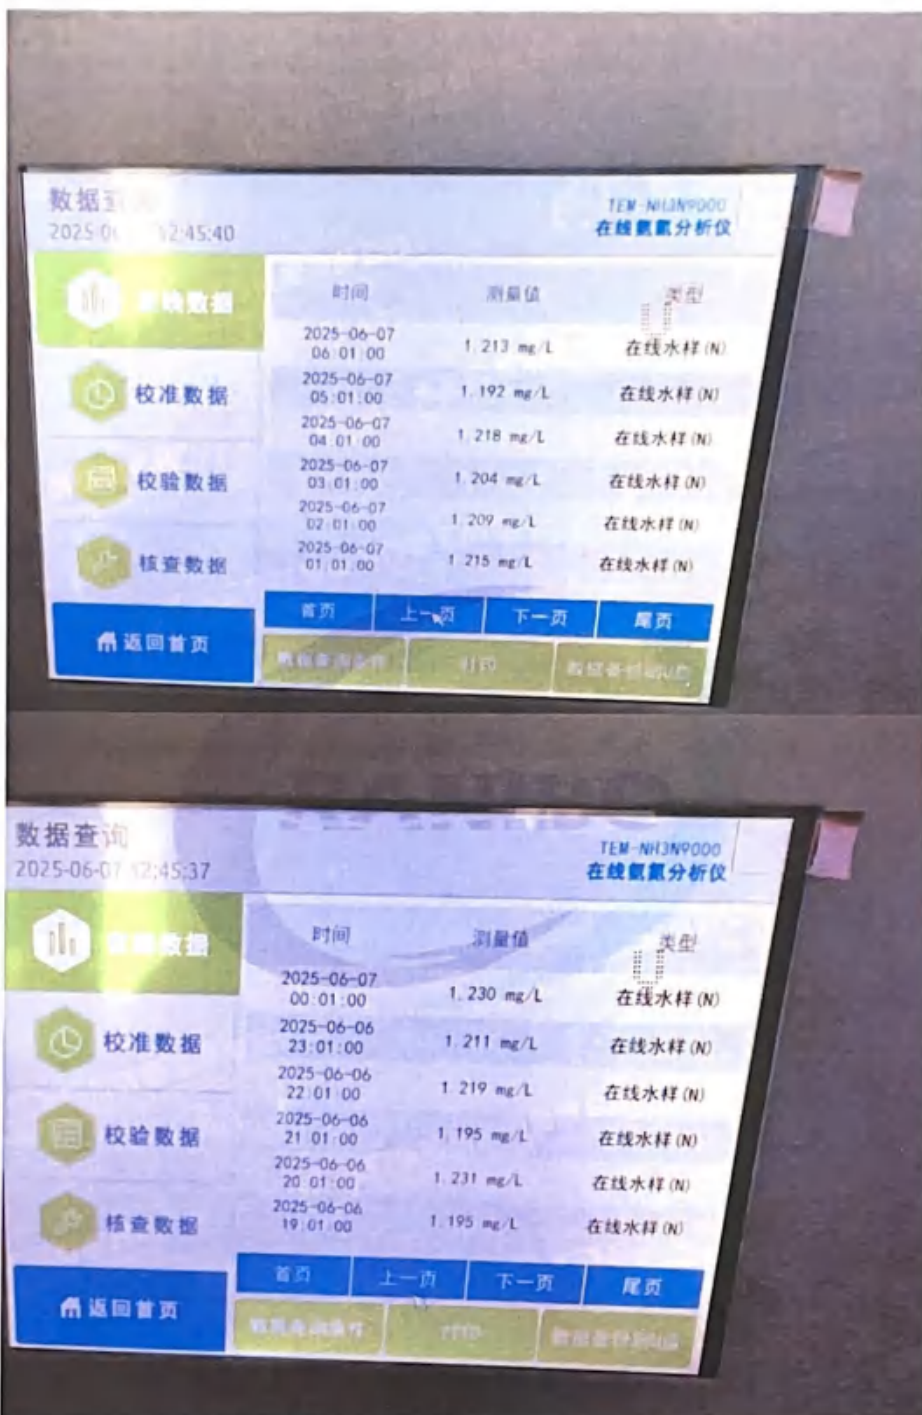

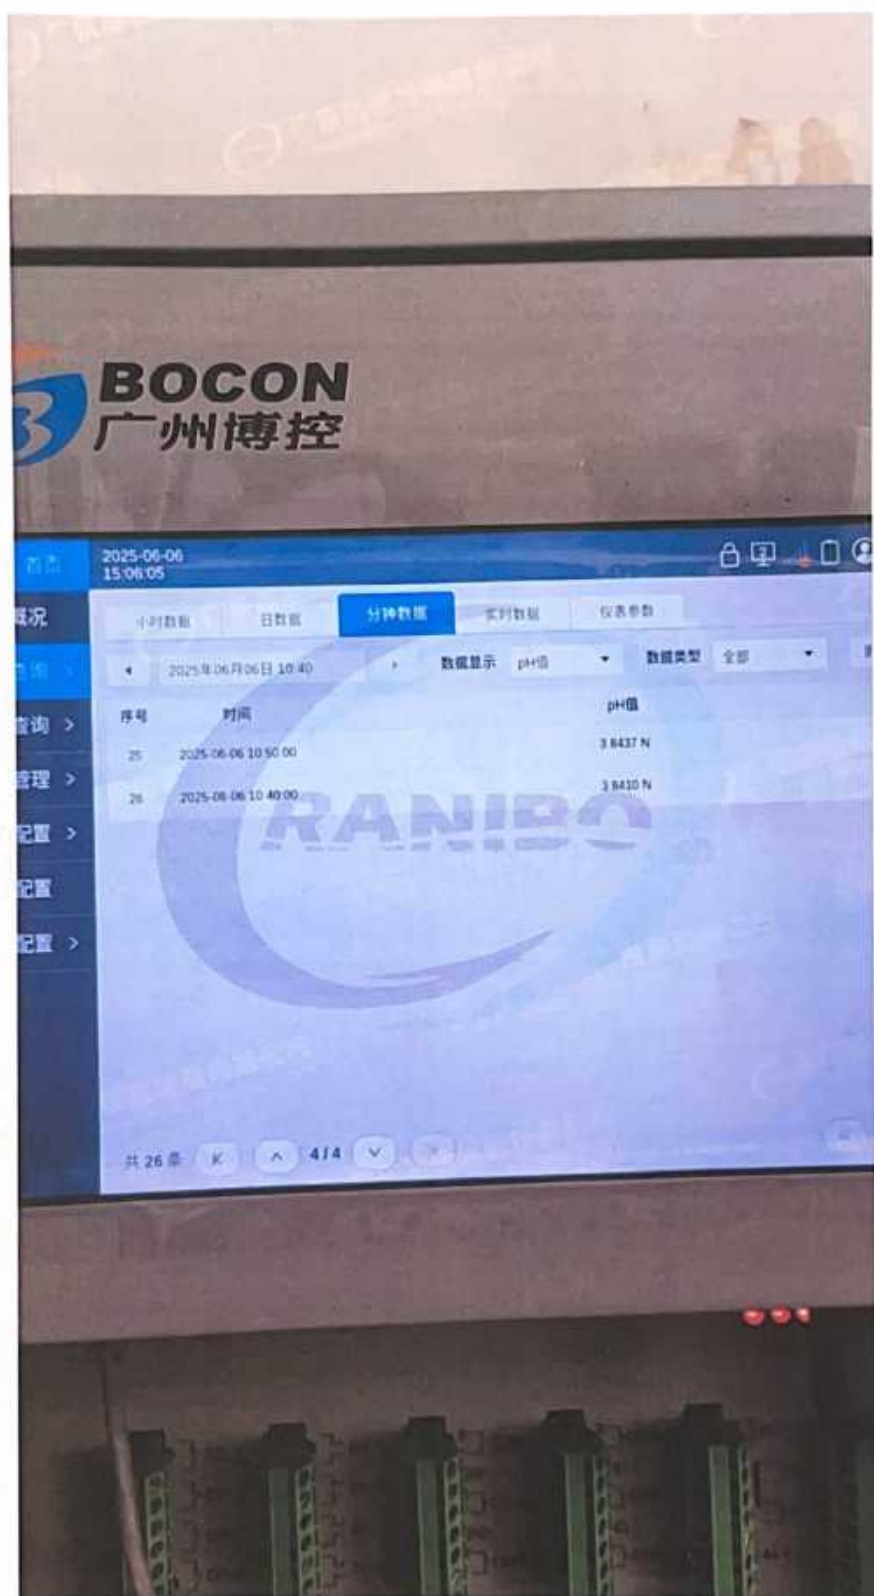







数据查询

2025-06-07 12:50:37

TEM-COD9000
在线COD分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-06 12:29:00	152.231 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:48:00	502.602 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:10:00	499.694 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 10:30:00	503.222 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 08:09:00	97.989 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 06:09:00	95.552 mg/L	在线水样(N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:45:32

TEM-NH3N9000
在线氨氮分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-06 12:40:00	1.292 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 12:21:00	1.522 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 12:01:00	9.476 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:43:00	9.475 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:24:00	9.353 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:01:00	9.312 mg/L	在线水样(N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘



数据查询

2025-06-07 12:45:34

TEM-NH3N9000
在线氨氮分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

时间

测量值

类型

2025-06-06 18:01:00	1.222 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 17:01:00	1.233 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 16:01:00	1.256 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 15:01:00	1.253 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 14:01:00	1.190 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:01:00	1.262 mg/L	在线水样 (N)

首页

← 上一页

下一页 →

尾页

返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:44:40

TEM-TP9000
在线总磷分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

时间

测量值

类型

2025-06-06 18:01:00	0.214 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 17:01:00	0.212 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 16:01:00	0.214 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 15:01:00	0.221 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:53:00	0.215 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:16:00	0.214 mg/L	在线水样 (N)

首页

← 上一页

下一页 →

尾页

返回首页

数据查询条件


打印

数据备份到U盘



数据查询		TEM-COD9000 在线COD分析仪	
2025-06-02 17:44:49			
时间	测量值	类型	
2025-06-06 20:01:33	20.454 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 19:01:33	20.966 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 18:01:34	20.730 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 17:01:33	25.351 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 16:01:34	26.660 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 15:01:33	26.704 mg/L	在线水样(N)	
首页 上一页 下一页 尾页			
返回首页			

数据查询		TEM-TP9000 在线总磷分析仪	
2025-06-07 12:53:02			
时间	测量值	类型	
2025-06-06 18:00:00	2.615 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 17:00:00	2.623 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 16:00:00	2.646 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 15:00:00	2.655 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 14:00:00	2.558 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 13:25:00	2.008 mg/L	在线水样(N)	
首页 上一页 下一页 尾页			
返回首页			

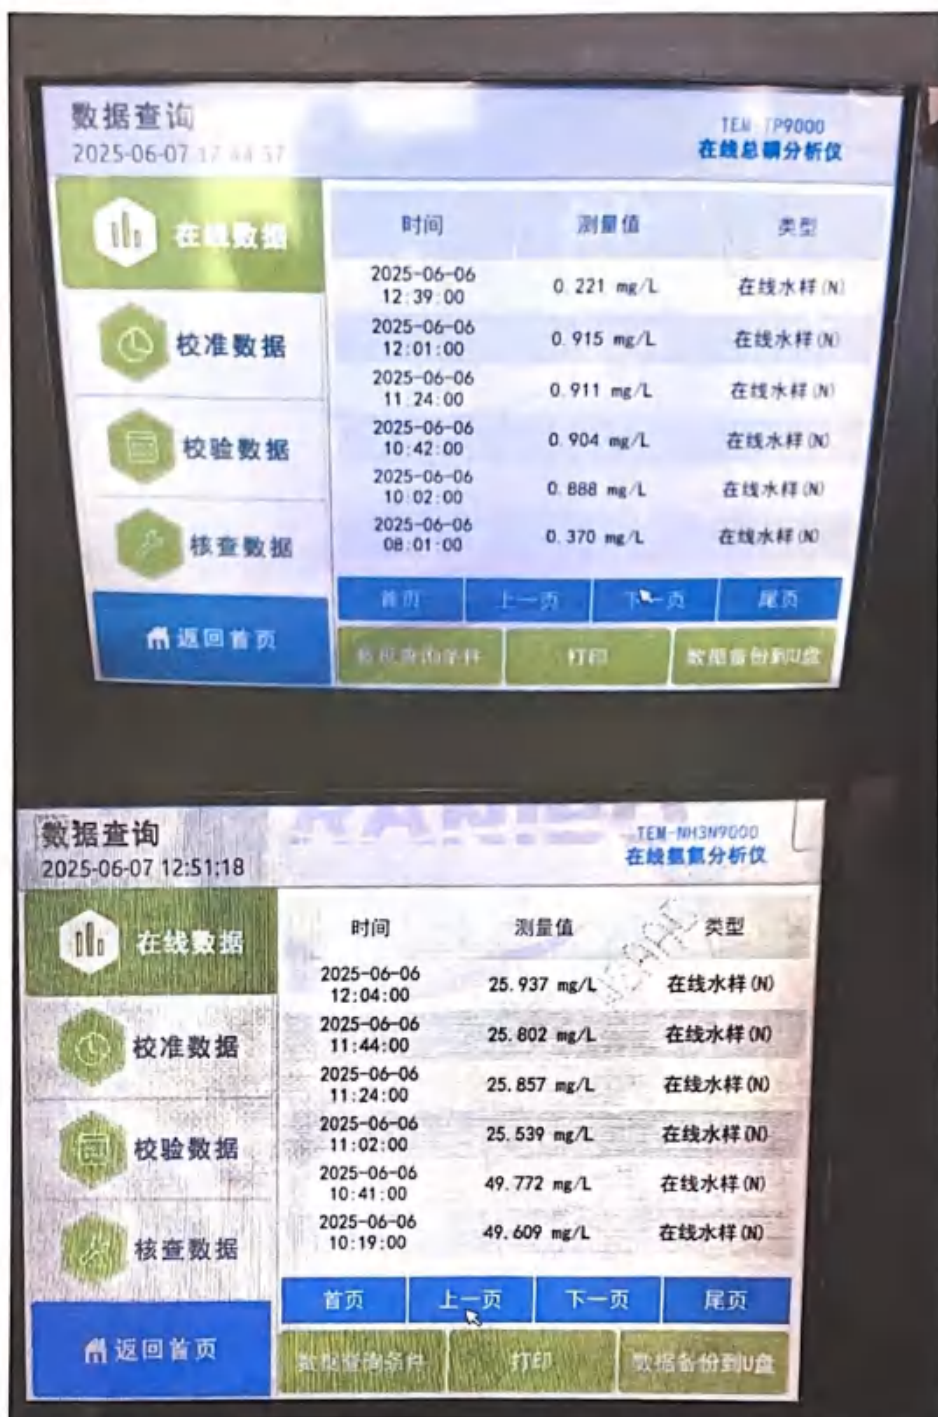

数据查询

2025-06-07 12:51:18

TEM-MH3N9000

在线氨氮分析仪

在线数据

校准数据

校验数据

核查数据

返回首页

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘



数据查询

2025-06-07 12:49:17

TEM-TN9000
在线总氮分析仪

在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间	测量值	类型
2025-06-07 12:01:00	10.733 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-07 11:01:00	10.563 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-07 10:01:00	10.921 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-07 09:01:00	10.985 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-07 08:01:00	10.777 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-07 07:01:00	10.935 mg/L	在线水样 (N)

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:53:31

TEM-TN9000
在线总氮分析仪

在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间	测量值	类型
2025-06-06 11:33:00	80.787 mg/L	在线水样 (T)
2025-06-06 10:45:00	71.549 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 09:59:00	73.247 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 06:07:00	28.281 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 04:07:00	29.161 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 02:07:00	36.000 mg/L	在线水样 (N)

首页

上一页


下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

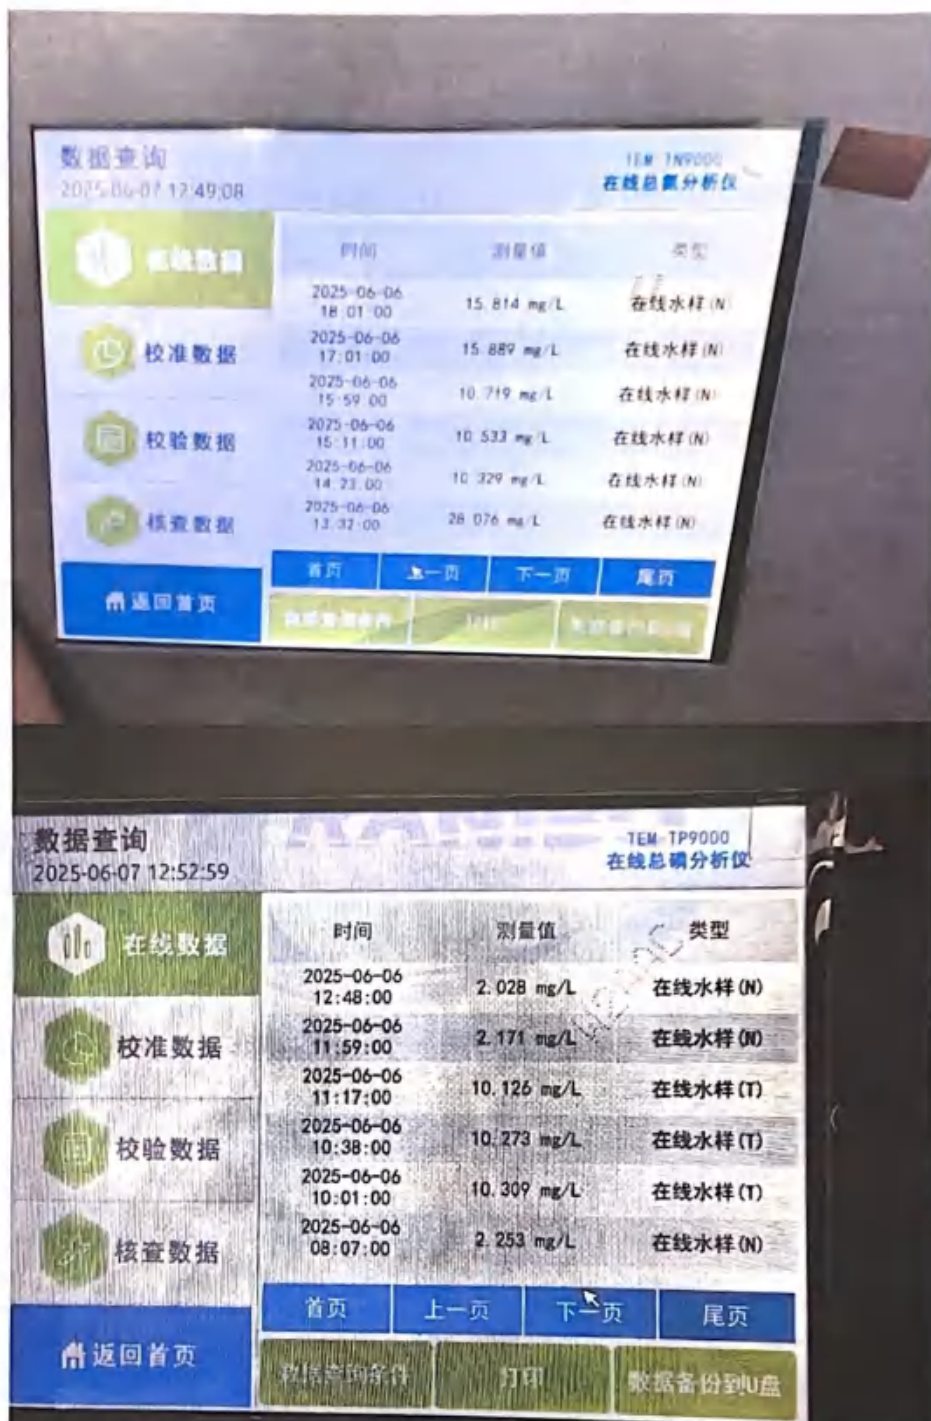



数据查询

2025-06-07 12:49:04

TEM-TN9000
在线总氮分析仪

在线数据

校准数据

校验数据

核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-06 12:37:00	27.964 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:46:00	27.620 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 10:55:00	26.267 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 10:05:00	25.541 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 08:01:00	14.882 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 06:01:00	10.994 mg/L	在线水样(N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:49:13

TEM-TN9000
在线总氮分析仪

在线数据

校准数据

校验数据

核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-07 06:01:00	10.763 mg/L	在线水样(N)
2025-06-07 05:01:00	10.775 mg/L	在线水样(N)
2025-06-07 04:01:00	10.657 mg/L	在线水样(N)
2025-06-07 03:01:00	10.684 mg/L	在线水样(N)
2025-06-07 02:01:00	10.795 mg/L	在线水样(N)
2025-06-07 01:01:00	10.799 mg/L	在线水样(N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘



数据查询

2025-06-07 12:53:04

TEM-TN9000
在线总氮分析仪



在线数据

时间

测量值

类型

2025-06-07 00:00:00	2.565 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 23:00:00	2.574 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 22:00:00	2.598 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 21:00:00	2.575 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 20:00:00	2.587 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 19:00:00	2.601 mg/L	在线水样 (N)



校准数据



校验数据



核查数据

首页

上一页

下一页

尾页

返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:53:34

TEM-TN9000
在线总氮分析仪



在线数据

时间

测量值

类型

2025-06-06 18:00:00	27.434 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 16:28:00	28.338 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 15:41:00	27.896 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 14:48:00	28.127 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:11:00	80.043 mg/L	在线水样 (T)
2025-06-06 12:23:00	78.984 mg/L	在线水样 (N)



校准数据



校验数据



核查数据

首页

上一页

下一页

尾页


返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘



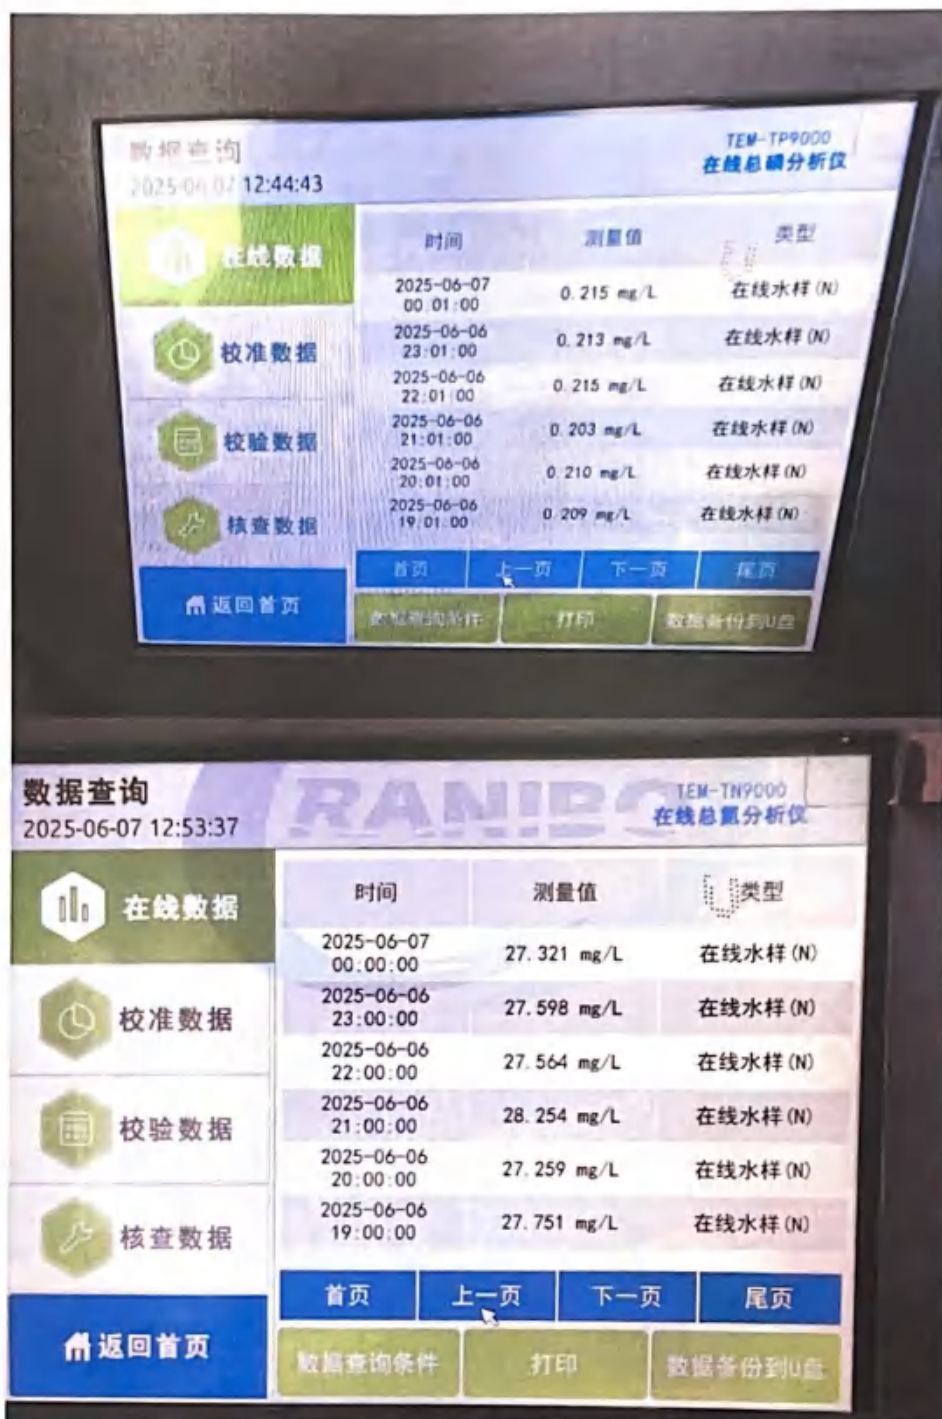



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 202319122302

名称: 广东蓝梦检测有限公司

地址: 阳江市阳东区东城镇升平路 91 号四楼

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。
资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由广东蓝梦检测有限公司承担。

许可使用标志



202319122302

注: 需要延续证书有效期的, 应当在
证书届满有效期 3 个月前提出申请,
不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

发证日期: 2023 年 12 月 22 日

有效期至: 2029 年 12 月 21 日

发证机关: (印章)



复查